




LEGENDA

- Conducta tur PP-R
- Conducta retur PP-R
- Radiator oțel
- Coloane tur si retur agent termic

NOTA:

- Conductele de legatura dintre rețeaua de distribuție și corpurile de încălzire vor fi din PP-R;
- Corpurile de încălzire vor fi dotate cu robinet de tur, de retur și de aerisire;
- Conductele instalației de încălzire se vor monta aparent, fiind fixate cu cleme de prindere, sau mascat în ghețe unde este posibil și estetic;
- Rețeaua de distribuție a agentului termic se va realiza din teava PP-R;
- A se citi împreună cu planurile instalației de încălzire pentru o bună înțelegere și corelare a traseului.
- În cazul în care poziționarea traseelor necesită desfaceri/spargeri ale finisajelor/zidăriei, acestea se vor reface.

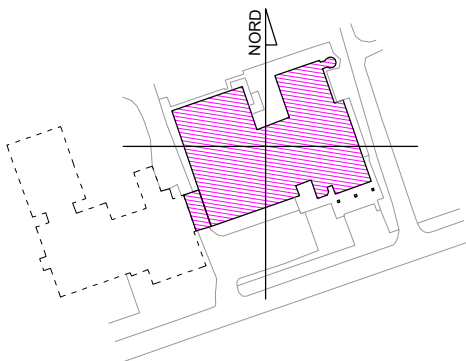

PLAN ETAJ 2 - SCARA 1:100

Specificatie	Numele	Semnatura	Cerinta	Referat nr./data	
Verificator				Referat de verificare	
Expert tehnic				Referat expertiza	
S. C. BAL DESIGN GROUP S. R. L.				BENEFICIAR : UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" IASI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA, ENERGETICA SI INFORMATICA APLICATA	Proiect nr. 80/2022
Specificatie	Numele	Semnatura	Scara	Proiect : LUCRARI DE REABILITARE, MODERNIZARE SI CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE IMOBIL. ETH	
Sef Proiect	arh. Daniela Scripcariu		1:100	D.A.L.I.	
Proiectat	ing. Paulet Narcis			INSTALATI TERMICE	
Desenat	ing. Paulet Narcis		Format A1 DATA 2022	PLAN ETAJ 2	
				Planşa nr. 1.04	